# MITSUBISHI〈G〉

三菱産業用送風機システム部材専用

## 延長シールドケーブル（20m）

# FS-20ESC

| 形　名コード | 106 035 |
| --- | --- |

■温湿度マルチコントローラ（FS-15THE）に延長温度センサー（FS-6TSK1）及び延長湿度センサー（FS-10HSK）を接続する場合は必ず延長シールドケーブル（FS-10ESC、FS-20ESC）をご使用ください。

■取付けを始める前に必ず温湿度マルチコントローラの据付工事・取扱説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

598HL3001

## 外形図




- このシールドケーブルはコネクター形状による方向があります。
- ４ピン側を延長温度センサー又は延長湿度センサーに、５ピン側を温湿度マルチコントローラに接続してください。


三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号

■平日9:00～12:00　13:00～19:00（土・日・祝を除く）　換気送風機技術相談センター　電話0120−726471

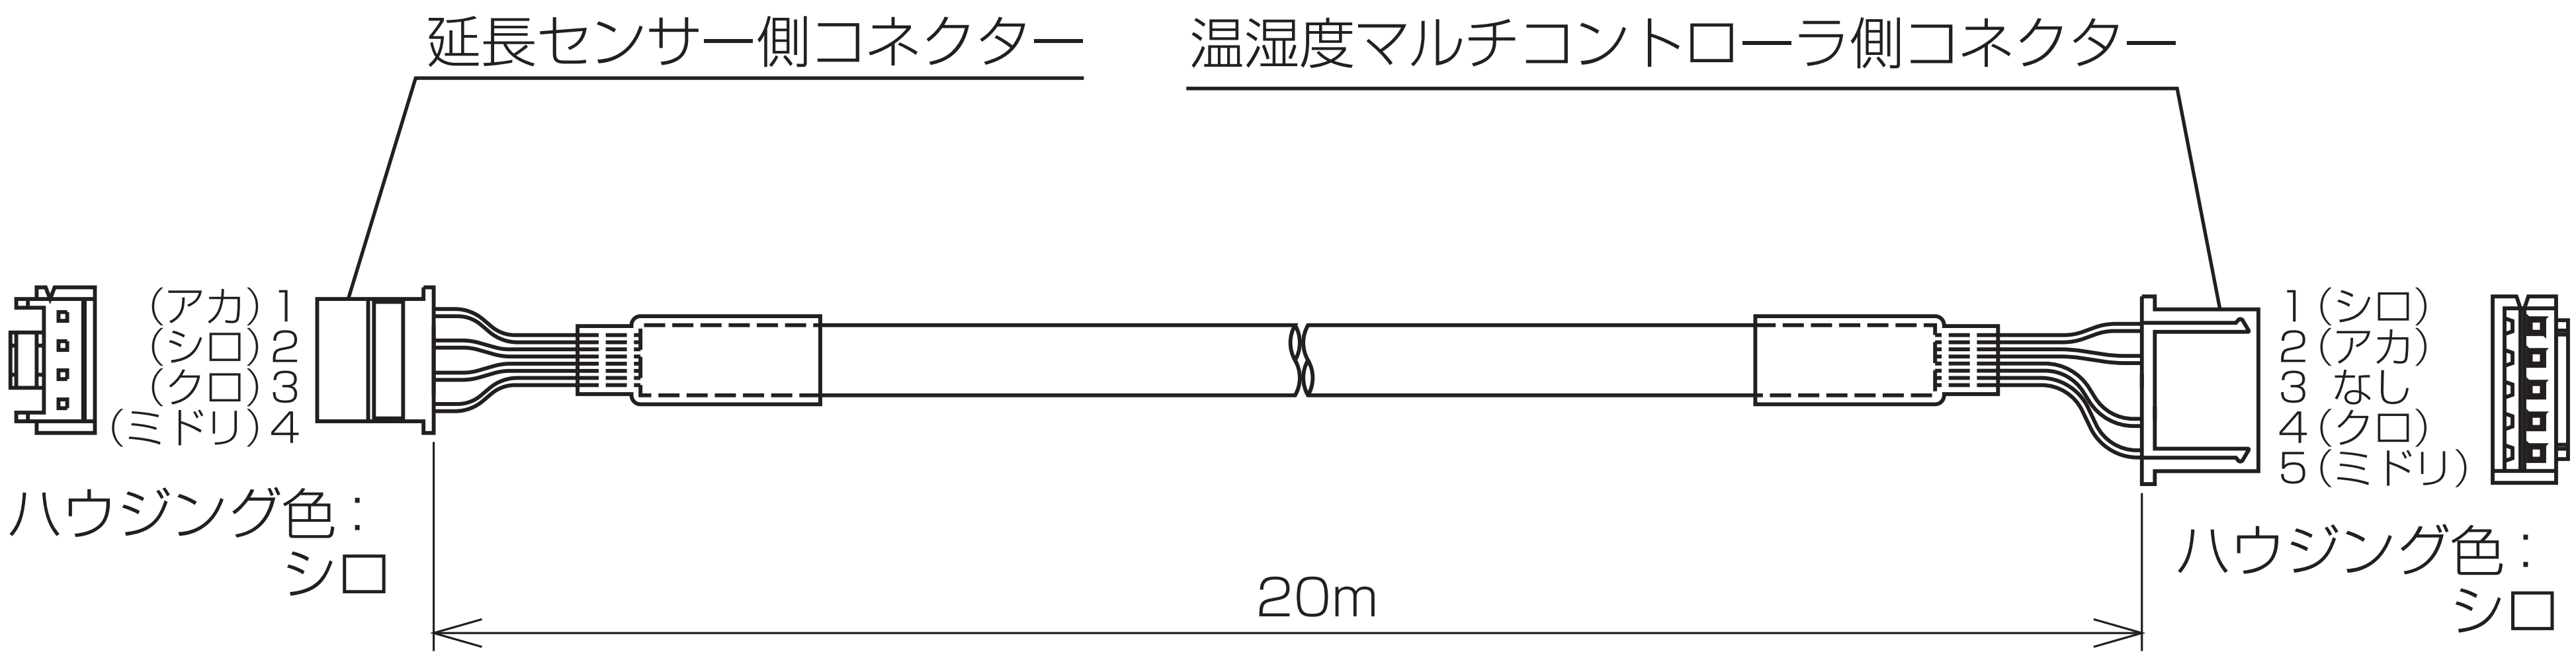

この説明書は、再生紙を使用しています。